


LEGENDA SIMBOLI

	Presse 10A 2P+PE
	Presse 16A 2P+PE
	Interruttore unipolare
	Deviatore unipolare
	Invertitore
	Pulsante
	Punto luce
	Apparecchio di illuminazione di sicurezza
	Cassetta di connessione/derivazione da incasso
	Presse TV
	Quadro di distribuzione
	Apparecchio a tubi fluorescenti 1x36W
	Apparecchio a tubi fluorescenti 2x36W
	Presse Sat
	Presse telefonica
	Presse CEE 16A 2P+PE con fusibili interbloccata
	Presse CEE 16A 3P+PE con fusibili interbloccata
	Proiettore/Riflettore

PARTENZA ENEL

 00

PIANO TERRA

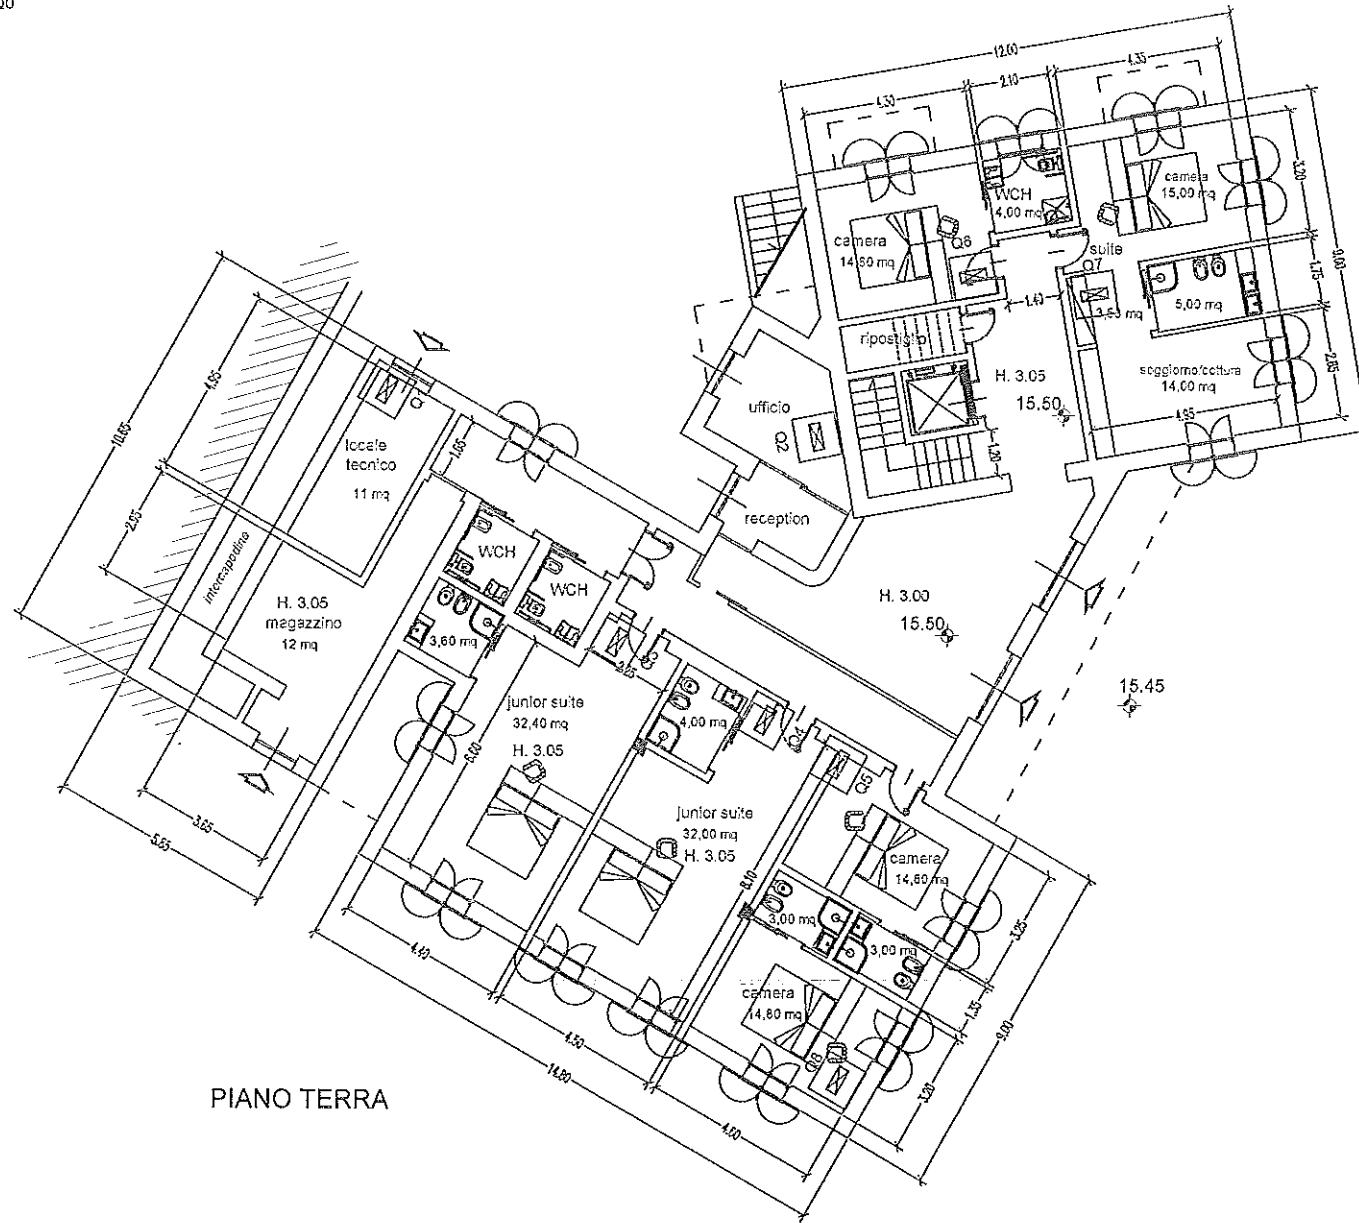

PIANO TERRA

Tipo	Descrizione	Q.ta	
M	154	CORDA N07VK 6mmq GRIGIO	
M	153	CORDA N07VK 6mmq GIALLO/VERDE	
M	152	CORDA N07VK 6mmq CELESTE	
M	155	CORDA N07VK 6mmq MARRONE	
M	166	CORDA N07VK 6mmq NERO	
M	153	CORDA N07VK 2.5mmq GIALLO/VERDE	
M	152	CORDA N07VK 2.5mmq CELESTE	
M	155	CORDA N07VK 2.5mmq MARRONE	
M	146	CORDA N07VK 1.5mmq GIALLO/VERDE	
M	145	CORDA N07VK 1.5mmq CELESTE	
M	148	CORDA N07VK 1.5mmq MARRONE	
M	149	CORDA N07VK 1.5mmq NERO	
M	147	CORDA N07VK 1.5mmq GRIGIO	
M	389	TUBO PVC DIAMETRO 20	
M	391	TUBO PVC DIAMETRO 32	
M	385	TUBO CORRUGATO PESANTE DIAMETRO 40	
M	4004	TUBO PVC DIAMETRO 50	



Layout Quadristica, Impianto elettrico

BMS S.r.l.
 Sestri Levante (GE)
 ITALY

Caffarata Andrea e Alessandro
 Via Fabbrica Valle Sestri Levante (GE)

PRELIMINARE


= FV
 + QPS

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CP-PE-PROG-042015	FG.	F.S.
0		1			3	4			


LEGENDA SIMBOLI

	Presse 10A 2P+PE
	Presse 16A 2P+PE
	Interruttore unipolare
	Deviatore unipolare
	Invertitore
	Pulsante
	Punto luce
	Apparecchio di illuminazione di sicurezza
	Cassetta di connessione/derivazione da incasso
	Presse TV
	Quadro di distribuzione
	Apparecchio a tubi fluorescenti 1x36W
	Apparecchio a tubi fluorescenti 2x36W
	Presse Sat
	Presse telefonica
	Presse CEE 16A 2P+PE con fusibili interbloccata
	Presse CEE 16A 3P+PE con fusibili interbloccata
	Proiettore/Riflettore


PIANO SECONDO

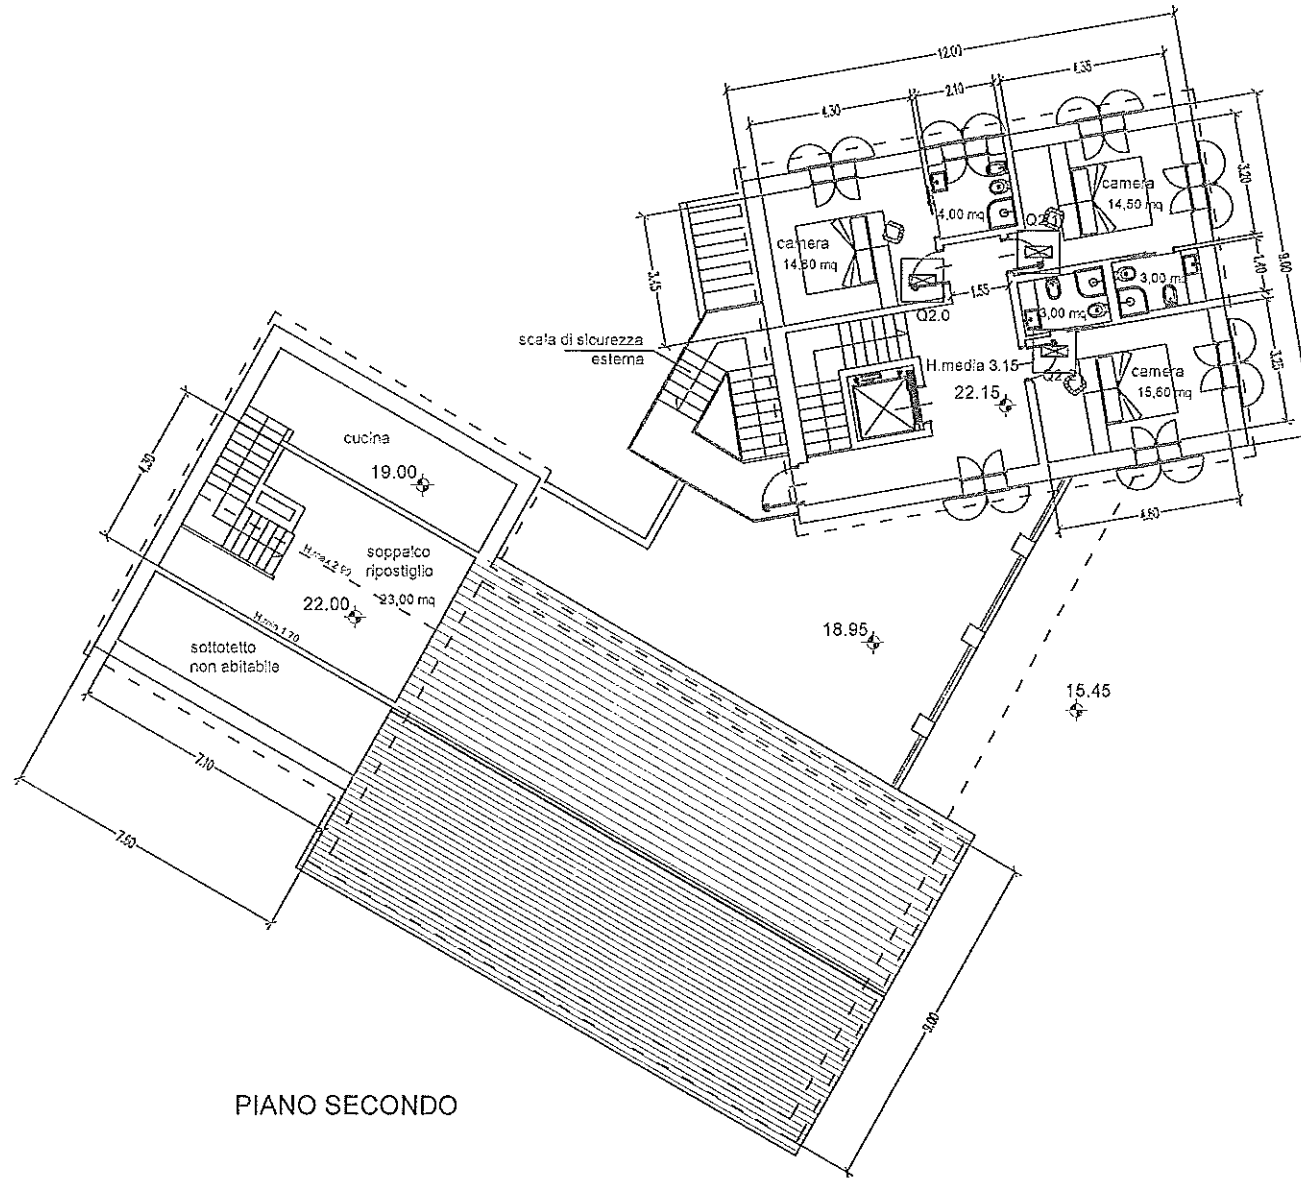

Tipo	Descrizione	Q.tà	
M	164	CORDA N07VK 6mmq GRIGIO	
M	163	CORDA N07VK 6mmq GIALLO/VERDE	
M	162	CORDA N07VK 6mmq CELESTE	
M	165	CORDA N07VK 6mmq MARRONE	
M	166	CORDA N07VK 6mmq NERO	
M	163	CORDA N07VK 2,5mmq GIALLO/VERDE	
M	162	CORDA N07VK 2,5mmq CELESTE	
M	165	CORDA N07VK 2,5mmq MARRONE	
M	146	CORDA N07VK 1,5mmq GIALLO/VERDE	
M	145	CORDA N07VK 1,5mmq CELESTE	
M	148	CORDA N07VK 1,5mmq MARRONE	
M	149	CORDA N07VK 1,5mmq NERO	
M	147	CORDA N07VK 1,5mmq GRIGIO	
Tipo	Descrizione	Q.tà	
M	389	TUBO PVC DIAMETRO 20	
M	391	TUBO PVC DIAMETRO 32	
M	385	TUBO CORRUGATO PESANTE DIAMETRO 40	
M	4004	TUBO PVC DIAMETRO 50	



PIANO SECONDO



Layout Quadristica, Impianto elettrico

BMS S.r.l.
Sestri Levante (GE)
ITALY

Caffarata Andrea e Alessandro
Via Fabbrica Valle Sestri Levante (GE)


PRELIMINARE	= FV
	+ QPS
	FG.
	F.S.

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CP-PE-PROG-042015
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

LEGENDA SIMBOLI



	Presse 10A 2P+PE
	Presse 16A 2P+PE
	Interruttore unipolare
	Deviatore unipolare
	Invertitore
	Pulsante
	Punto luce
	Apparecchio di illuminazione di sicurezza
	Cassetta di connessione/derivazione da incasso
	Presse TV
	Quadro di distribuzione
	Apparecchio a tubi fluorescenti 1x36W
	Apparecchio a tubi fluorescenti 2x36W
	Presse Sat
	Presse telefonica
	Presse CEE 16A 2P+PE con fusibili interbloccata
	Presse CEE 16A 3P+PE con fusibili interbloccata
	Proiettore/Riflettore

PIANO SECONDO

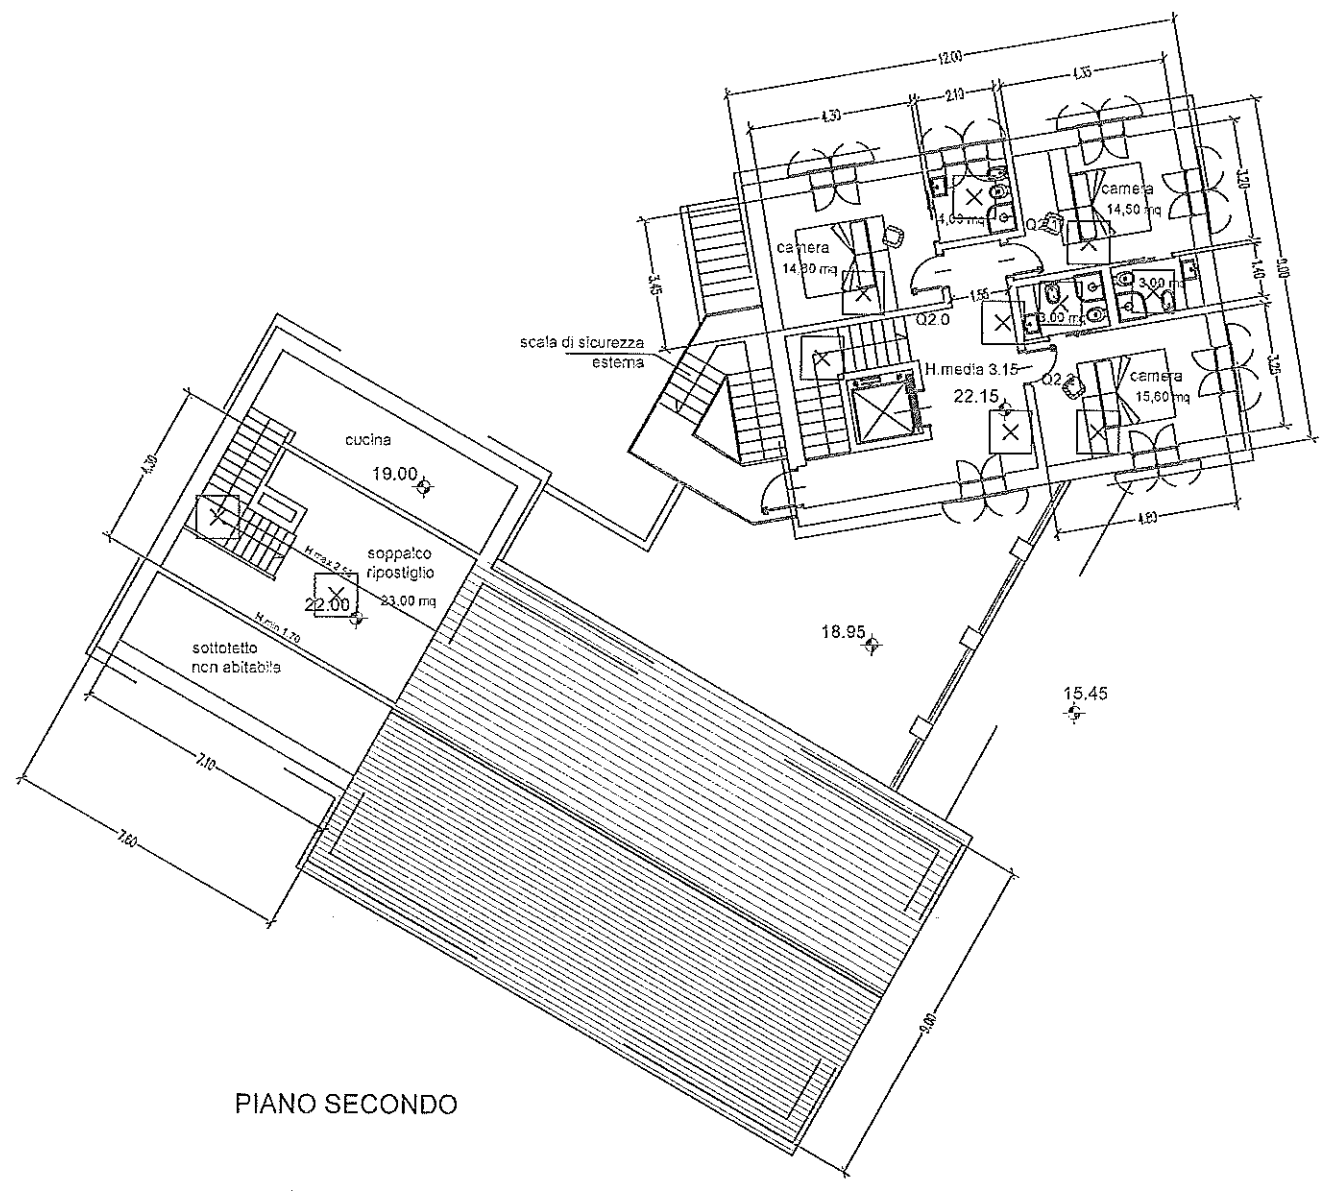

Tipo	Descrizione	Q.tà	
M	154	CORDA N07VK 6mmq GRIGIO	
M	153	CORDA N07VK 6mmq GIALLO/VERDE	
M	152	CORDA N07VK 6mmq CELESTE	
M	155	CORDA N07VK 6mmq MARRONE	
M	156	CORDA N07VK 6mmq NERO	
M	153	CORDA N07VK 2.5mmq GIALLO/VERDE	
M	152	CORDA N07VK 2.5mmq CELESTE	
M	155	CORDA N07VK 2.5mmq MARRONE	
M	146	CORDA N07VK 1.5mmq GIALLO/VERDE	
M	145	CORDA N07VK 1.5mmq CELESTE	
M	148	CORDA N07VK 1.5mmq MARRONE	
M	149	CORDA N07VK 1.5mmq NERO	
M	147	CORDA N07VK 1.5mmq GRIGIO	

Tipo	Descrizione	Q.tà	
M	389	TUBO PVC DIAMETRO 20	
M	391	TUBO PVC DIAMETRO 32	
M	385	TUBO CORRUGATO PESANTE DIAMETRO 40	
M	4004	TUBO PVC DIAMETRO 50	

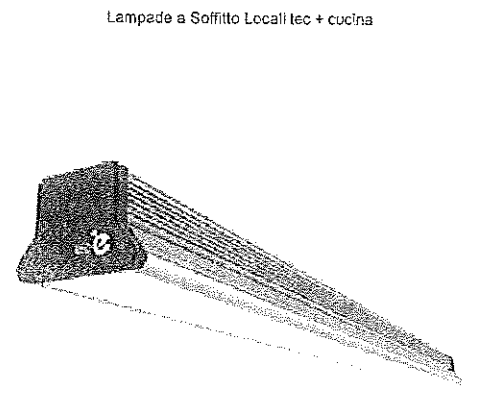

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CP-PE-PROG-042015	PRELIMINARE	= FV + QPS	FG. F.S.
0										

Layout Luci


BMS S.r.l.
Sestri Levante (GE)
ITALY

Caffarata Andrea
Via Fabbrica Valle, Sestri Levante (GE)

LEGENDA SIMBOLI

	Presse 10A 2P+PE
	Presse 16A 2P+PE
	Interruttore unipolare
	Daviatore unipolare
	Invertitore
	Pulsante
	Punto luce
	Apparecchio di illuminazione di sicurezza
	Cassetta di connessione/derivazione da incasso
	Presse TV
	Quadro di distribuzione
	Apparecchio a tubi fluorescenti 1x36W
	Apparecchio a tubi fluorescenti 2x36W
	Presse SAT
	Presse telefonica
	Presse CEE 16A 2P+PE con fusibili interbloccata
	Presse CEE 16A 3P+PE con fusibili interbloccata
	Proiettore/Riflettore

PIANO TERRA

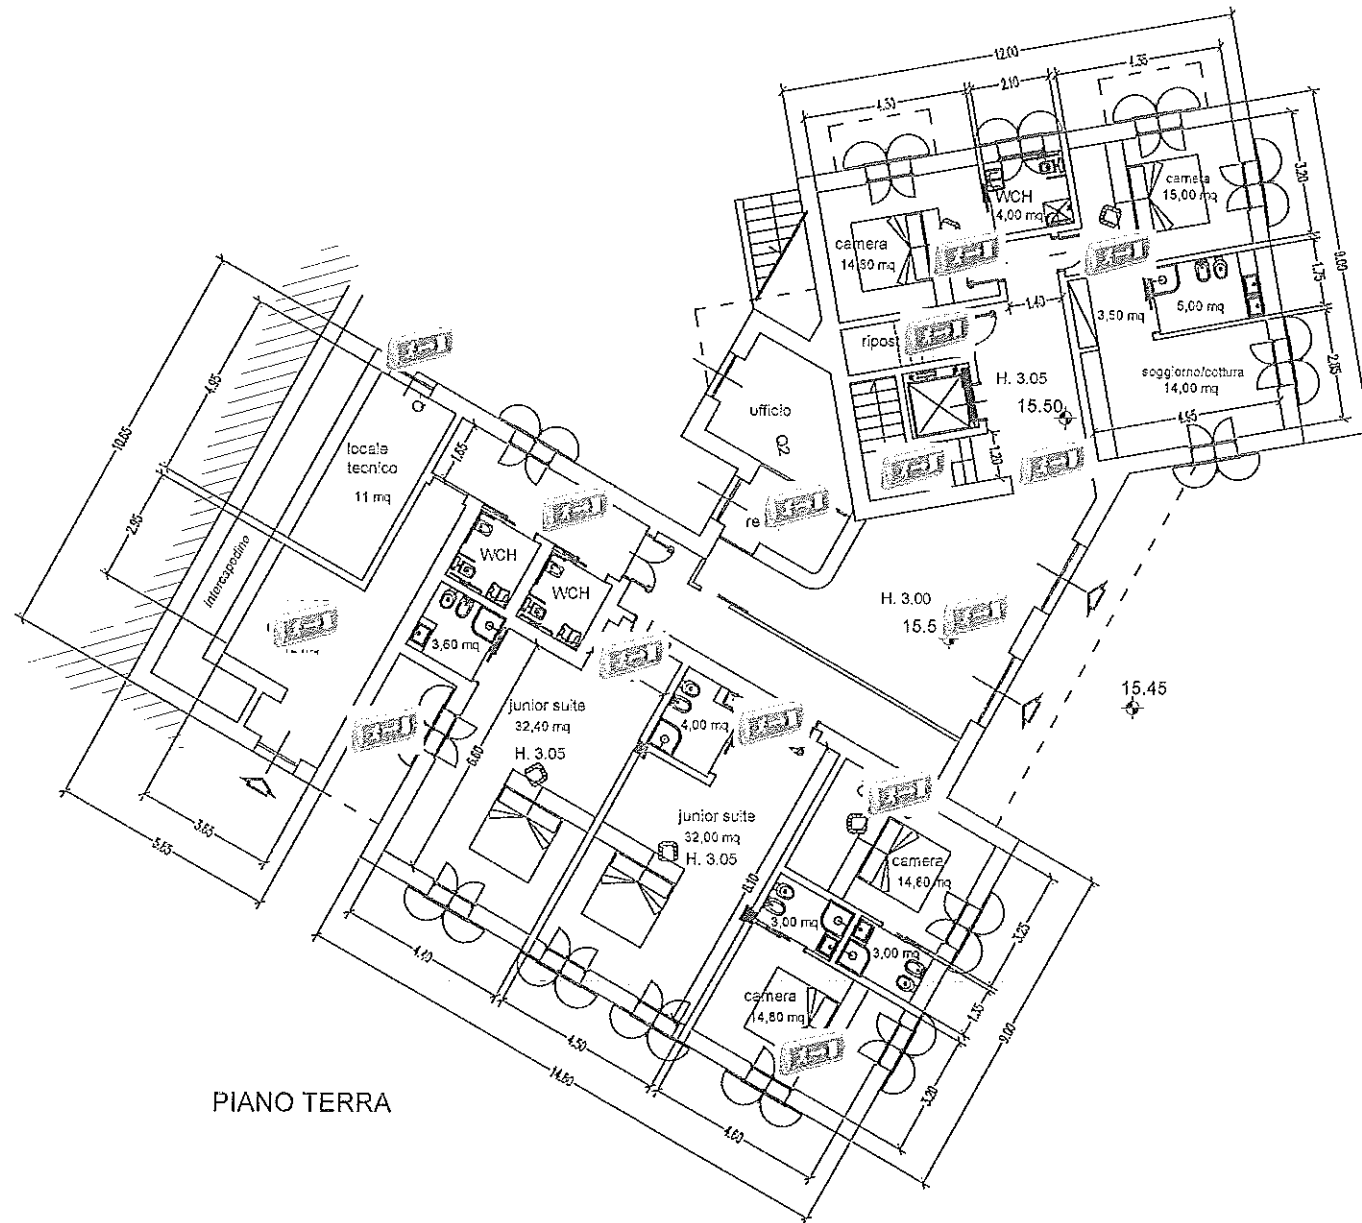

	Tipo	Descrizione	Q.ta
M	161	CORDA N07VK 6mmq GRIGIO	
M	163	CORDA N07VK 6mmq GIALLO/VERDE	
M	162	CORDA N07VK 6mmq CELESTE	
M	165	CORDA N07VK 6mmq MARRONE	
M	166	CORDA N07VK 6mmq NERO	
M	163	CORDA N07VK 2,5mmq GIALLO/VERDE	
M	162	CORDA N07VK 2,5mmq CELESTE	
M	165	CORDA N07VK 2,5mmq MARRONE	
M	146	CORDA N07VK 1,5mmq GIALLO/VERDE	
M	145	CORDA N07VK 1,5mmq CELESTE	
M	148	CORDA N07VK 1,5mmq MARRONE	
M	149	CORDA N07VK 1,5mmq NERO	
M	147	CORDA N07VK 1,5mmq GRIGIO	

	Tipo	Descrizione	Q.ta
M	369	TUBO PVC DIAMETRO 20	
M	391	TUBO PVC DIAMETRO 32	
M	385	TUBO CORRUGATO PESANTE DIAMETRO 40	
M	4004	TUBO PVC DIAMETRO 50	

Luci Emergenza



05/2015
Disegno G:

Layout Luci Emergenza

BMS S.r.l.
Sestri Levante (GE)
ITALY

Caffarata Andrea
Via Fabbrica Valle, Sestri Levante (GE)

PRELIMINARE

= FV
+ QPS



REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CP-PE-PROG-042015	FG.	F.S.
------	----------	------	-------	-------	------------	------------	--------------------------	-----	------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LEGENDA SIMBOLI

	Presse 10A 2P+FE
	Presse 15A 2P+FE
	Interruttore unipolare
	Deviatore unipolare
	Invertitore
	Pulsante
	Punto luce
	Apparecchio di illuminazione di sicurezza
	Cassetta di connessione/derivazione da incasso
	Presse TV
	Quadro di distribuzione
	Apparecchio a tubi fluorescenti 1x36W
	Apparecchio a tubi fluorescenti 2x36W
	Presse Sat
	Presse telefonica
	Presse CEE 16A 2P+PE con fusibili interbloccata
	Presse CEE 16A 3P+PE con fusibili interbloccata
	Proiettore/Riflettore

PIANO PRIMO

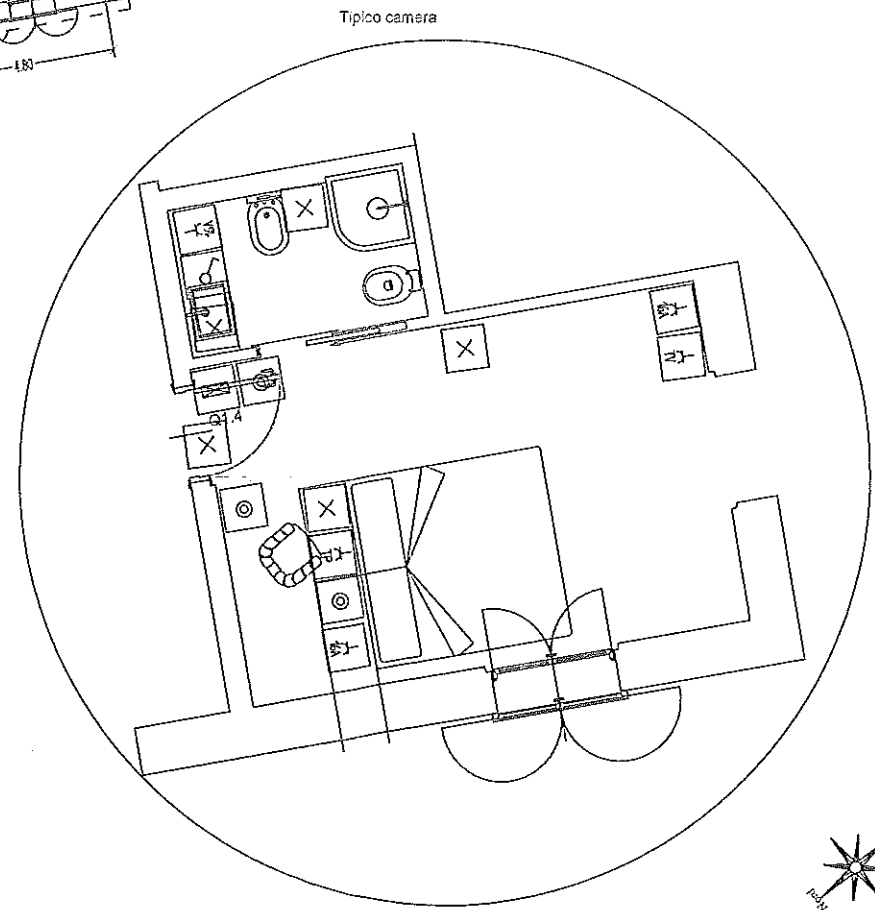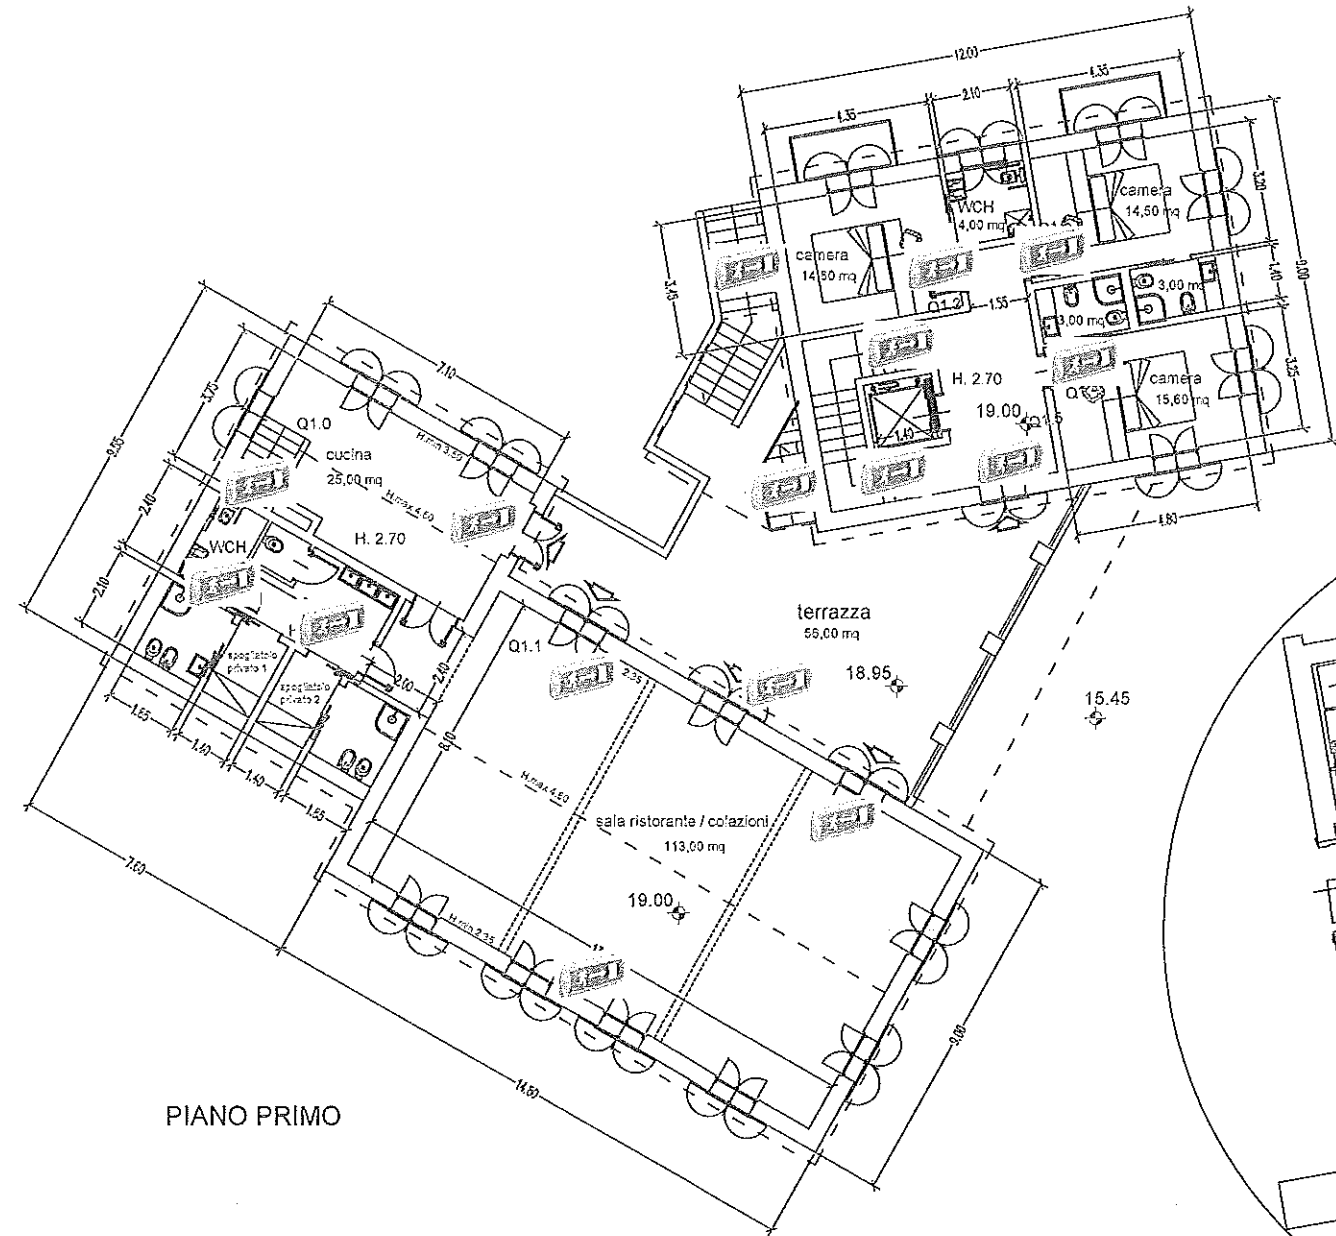

Tipo	Descrizione	Q.ta	
M	164	CORDA N07VK 6mmq GRIGIO	
M	163	CORDA N07VK 6mmq GIALLO/VERDE	
M	162	CORDA N07VK 6mmq CELESTE	
M	165	CORDA N07VK 6mmq MARRONE	
M	166	CORDA N07VK 6mmq NERO	
M	163	CORDA N07VK 2,5mmq GIALLO/VERDE	
M	162	CORDA N07VK 2,5mmq CELESTE	
M	165	CORDA N07VK 2,5mmq MARRONE	
M	146	CORDA N07VK 1,5mmq GIALLO/VERDE	
M	145	CORDA N07VK 1,5mmq CELESTE	
M	148	CORDA N07VK 1,5mmq MARRONE	
M	149	CORDA N07VK 1,5mmq NERO	
M	147	CORDA N07VK 1,5mmq GRIGIO	
M	389	TUBO PVC DIAMETRO 20	
M	391	TUBO PVC DIAMETRO 32	
M	385	TUBO CORRUGATO PESANTE DIAMETRO 40	
M	4004	TUBO PVC DIAMETRO 50	



Layout Luci Emergenza

BMS S.r.l.
Sestri Levante (GE)
ITALY

Caffarata Andrea
Via Fabbrica Valle, Sestri Levante (GE)

PRELIMINARE


= FV
+ QPS

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CP-PE-PROG-042015	FG.	F.S.
------	----------	------	-------	-------	------------	------------	--------------------------	-----	------

LEGENDA SIMBOLI

	Presse 10A 2P+PE
	Presse 16A 2P+PE
	Interruttore unipolare
	Deviatore unipolare
	Invertitore
	Pulsante
	Punto luce
	Apparecchio di illuminazione di sicurezza
	Cassetta di connessione/derivazione da incasso
	Presse TV
	Quadro di distribuzione
	Apparecchio a tubi fluorescenti 1x36W
	Apparecchio a tubi fluorescenti 2x36W
	Presse SAT
	Presse telefonica
	Presse CEE 16A 2P+PE con fusibili interbloccata
	Presse CEE 16A 3P+PE con fusibili interbloccata
	Proiettore/Riflettore

PIANO SECONDO

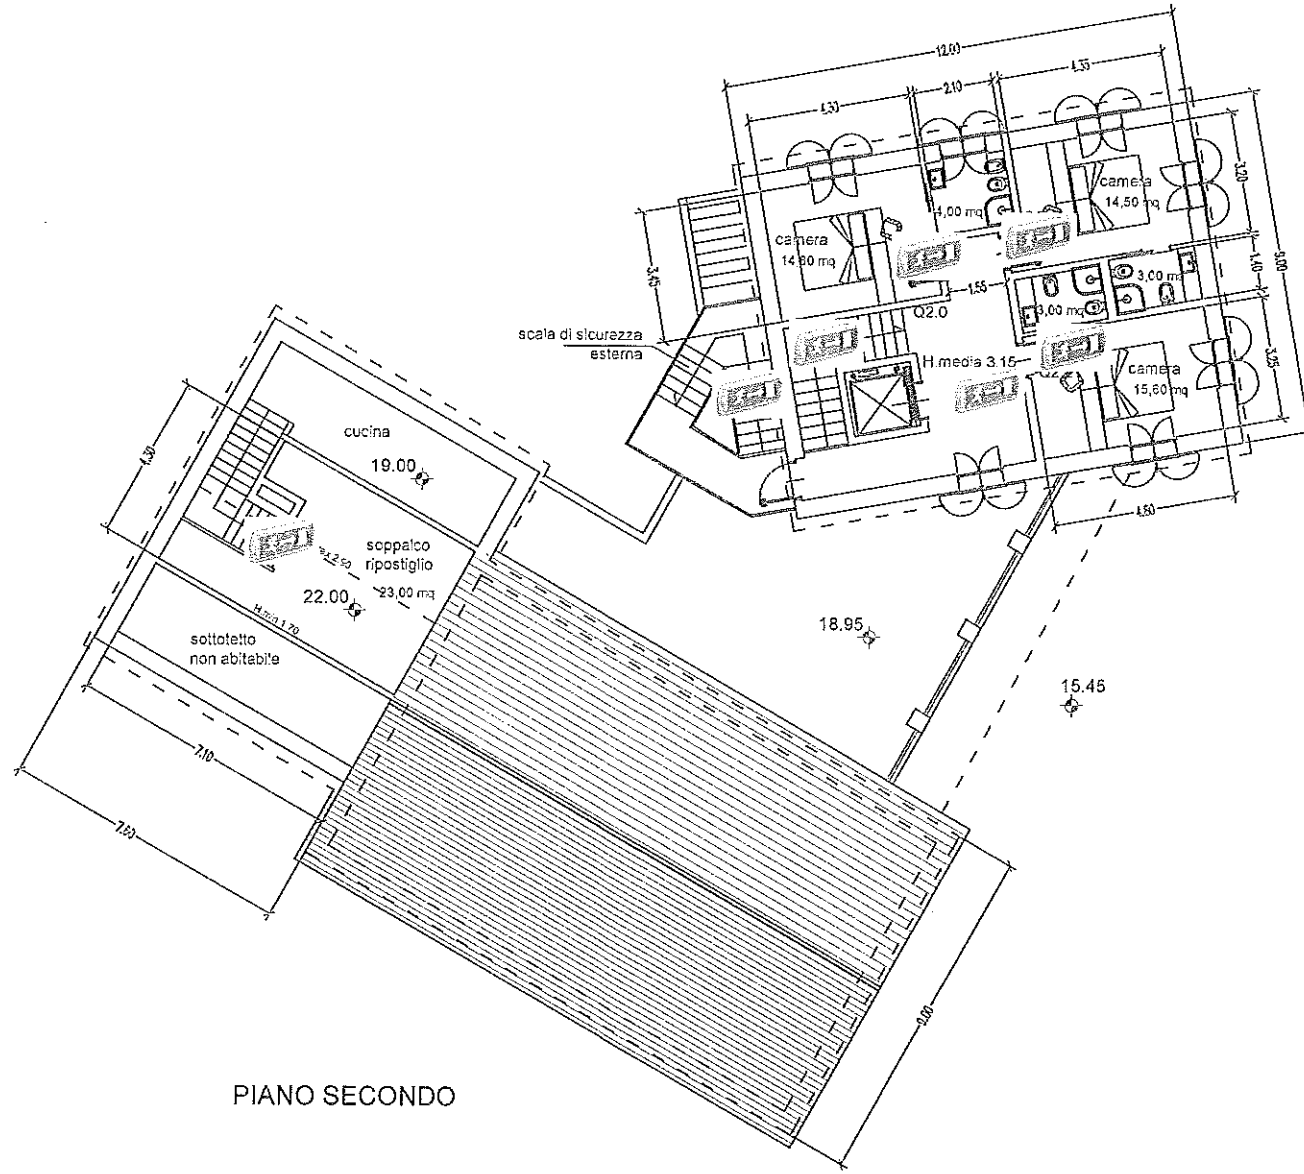

	Tipo	Descrizione	Q.tà
M	164	CORDA N07VK 6mmq GRIGIO	
M	163	CORDA N07VK 6mmq GIALLO/VERDE	
M	162	CORDA N07VK 6mmq CELESTE	
M	165	CORDA N07VK 6mmq MARRONE	
M	166	CORDA N07VK 6mmq NERO	
M	163	CORDA N07VK 2,5mmq GIALLO/VERDE	
M	162	CORDA N07VK 2,5mmq CELESTE	
M	165	CORDA N07VK 2,5mmq MARRONE	
M	166	CORDA N07VK 1,5mmq GIALLO/VERDE	
M	165	CORDA N07VK 1,5mmq CELESTE	
M	148	CORDA N07VK 1,5mmq MARRONE	
M	149	CORDA N07VK 1,5mmq NERO	
M	147	CORDA N07VK 1,5mmq GRIGIO	
M	389	TUBO PVC DIAMETRO 20	
M	391	TUBO PVC DIAMETRO 32	
M	385	TUBO CORRUGATO PESANTE DIAMETRO 40	
M	4004	TUBO PVC DIAMETRO 50	

PIANO SECONDO



REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL :	SOST. DA :	FILE : CP-PE-PROG-042015	PRELIMINARE	= FV + QPS	FG. #S.
0		1			2	3	4	5	6	7

Layout Luci Emergenza

BMS S.r.l.
Sestri Levante (GE)
ITALY

Caffarata Andrea
Via Fabbrica Valle, Sestri Levante (GE)

